


A-A
1:10

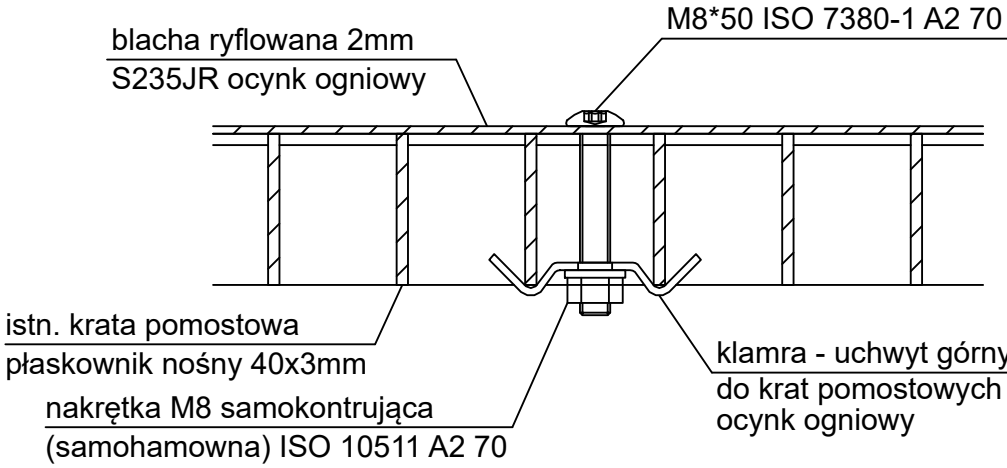

DETAL ŁĄCZENIA BLACHY RYFLOWANEJ Z KRATĄ POMOSTOWĄ
1:2

- UWAGA:
- Grubość nominalna powłoki ocynku blachy ryflowanej 2mm wg PN-EN ISO 1461 :
 - grubość miejscowej powłoki min. 45µm
 - grubość średnia powłoki min. 55µm.
 - Grubość nominalna powłoki ocynku blachy ryflowanej 4mm wg PN-EN ISO 1461 :
 - grubość miejscowej powłoki min. 55µm
 - grubość średnia powłoki min. 70µm.

plotowany:		24.09.2025	09:27:55
<div>INFRA RED</div>		ul. Sobieskiego 18a 32-400 Myslenice	infra-red@tlen.pl mobile: 606-749-517 www.infra-red.pl
infra-red@o2.pl mobile: 662-260-854 tel./fax 12-2721917			
INWESTOR		TEMAT PROJEKTU	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. b. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia		BUDYNEK SZPITALA Z WYNIESIONYM ŁADOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW	
POWERED BY			
<div>Trimble Tekla</div>			
PROJEKTANT		TEMAT RYSUNKU	
mgr. inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstruktoryjno-budowlanej nr. ewid. MAP/0081/PWOK/08		PŁYTA ŁADOWISKA - BLACHY RYFLOWANE	
PODPIS		SKALA wg rysunków elementów	
		DATA 22.09.2025	
SPRAWDZAJĄCY		SYGNATURA RYSUNKU	
mgr. inż. Piotr Janosz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstruktoryjno-budowlanej nr. ewid. MAP/0027/PWOK/08		IR_026-25_PT_K	
PODPIS		FORMAT:	
		A2	
		STADIUM	
		PROJEKT TECHNICZNY / KONSTRUKCJA	
		NR RYSUNKU K_03 NR REWIZJI (R00)	

Rzut z góry - widok płyty ładowiska
1:100